

Synoptique du réseau AEP de la commune de SAZOS

de SAZOS

107 08 X 0026 / HY

PRE 2013 = 4550

1400 m Source de Toze

DGE 2013

= 135 (Sout)

En régie, inconnu RP


↓
depart vers Commune de GUST 65210

2 abonnés avec compteurs individuels
demandes une D

4 abonnés
Demandes une
I AN

Source 2M12/12 + 15/11/13
Pas de flotteur possible,
ris trop de pression et
évolutions anciennes et peu enterrées

107 08 X 0024 / HY
Source Mounous
(en secours si bassin)
Vanne fermée

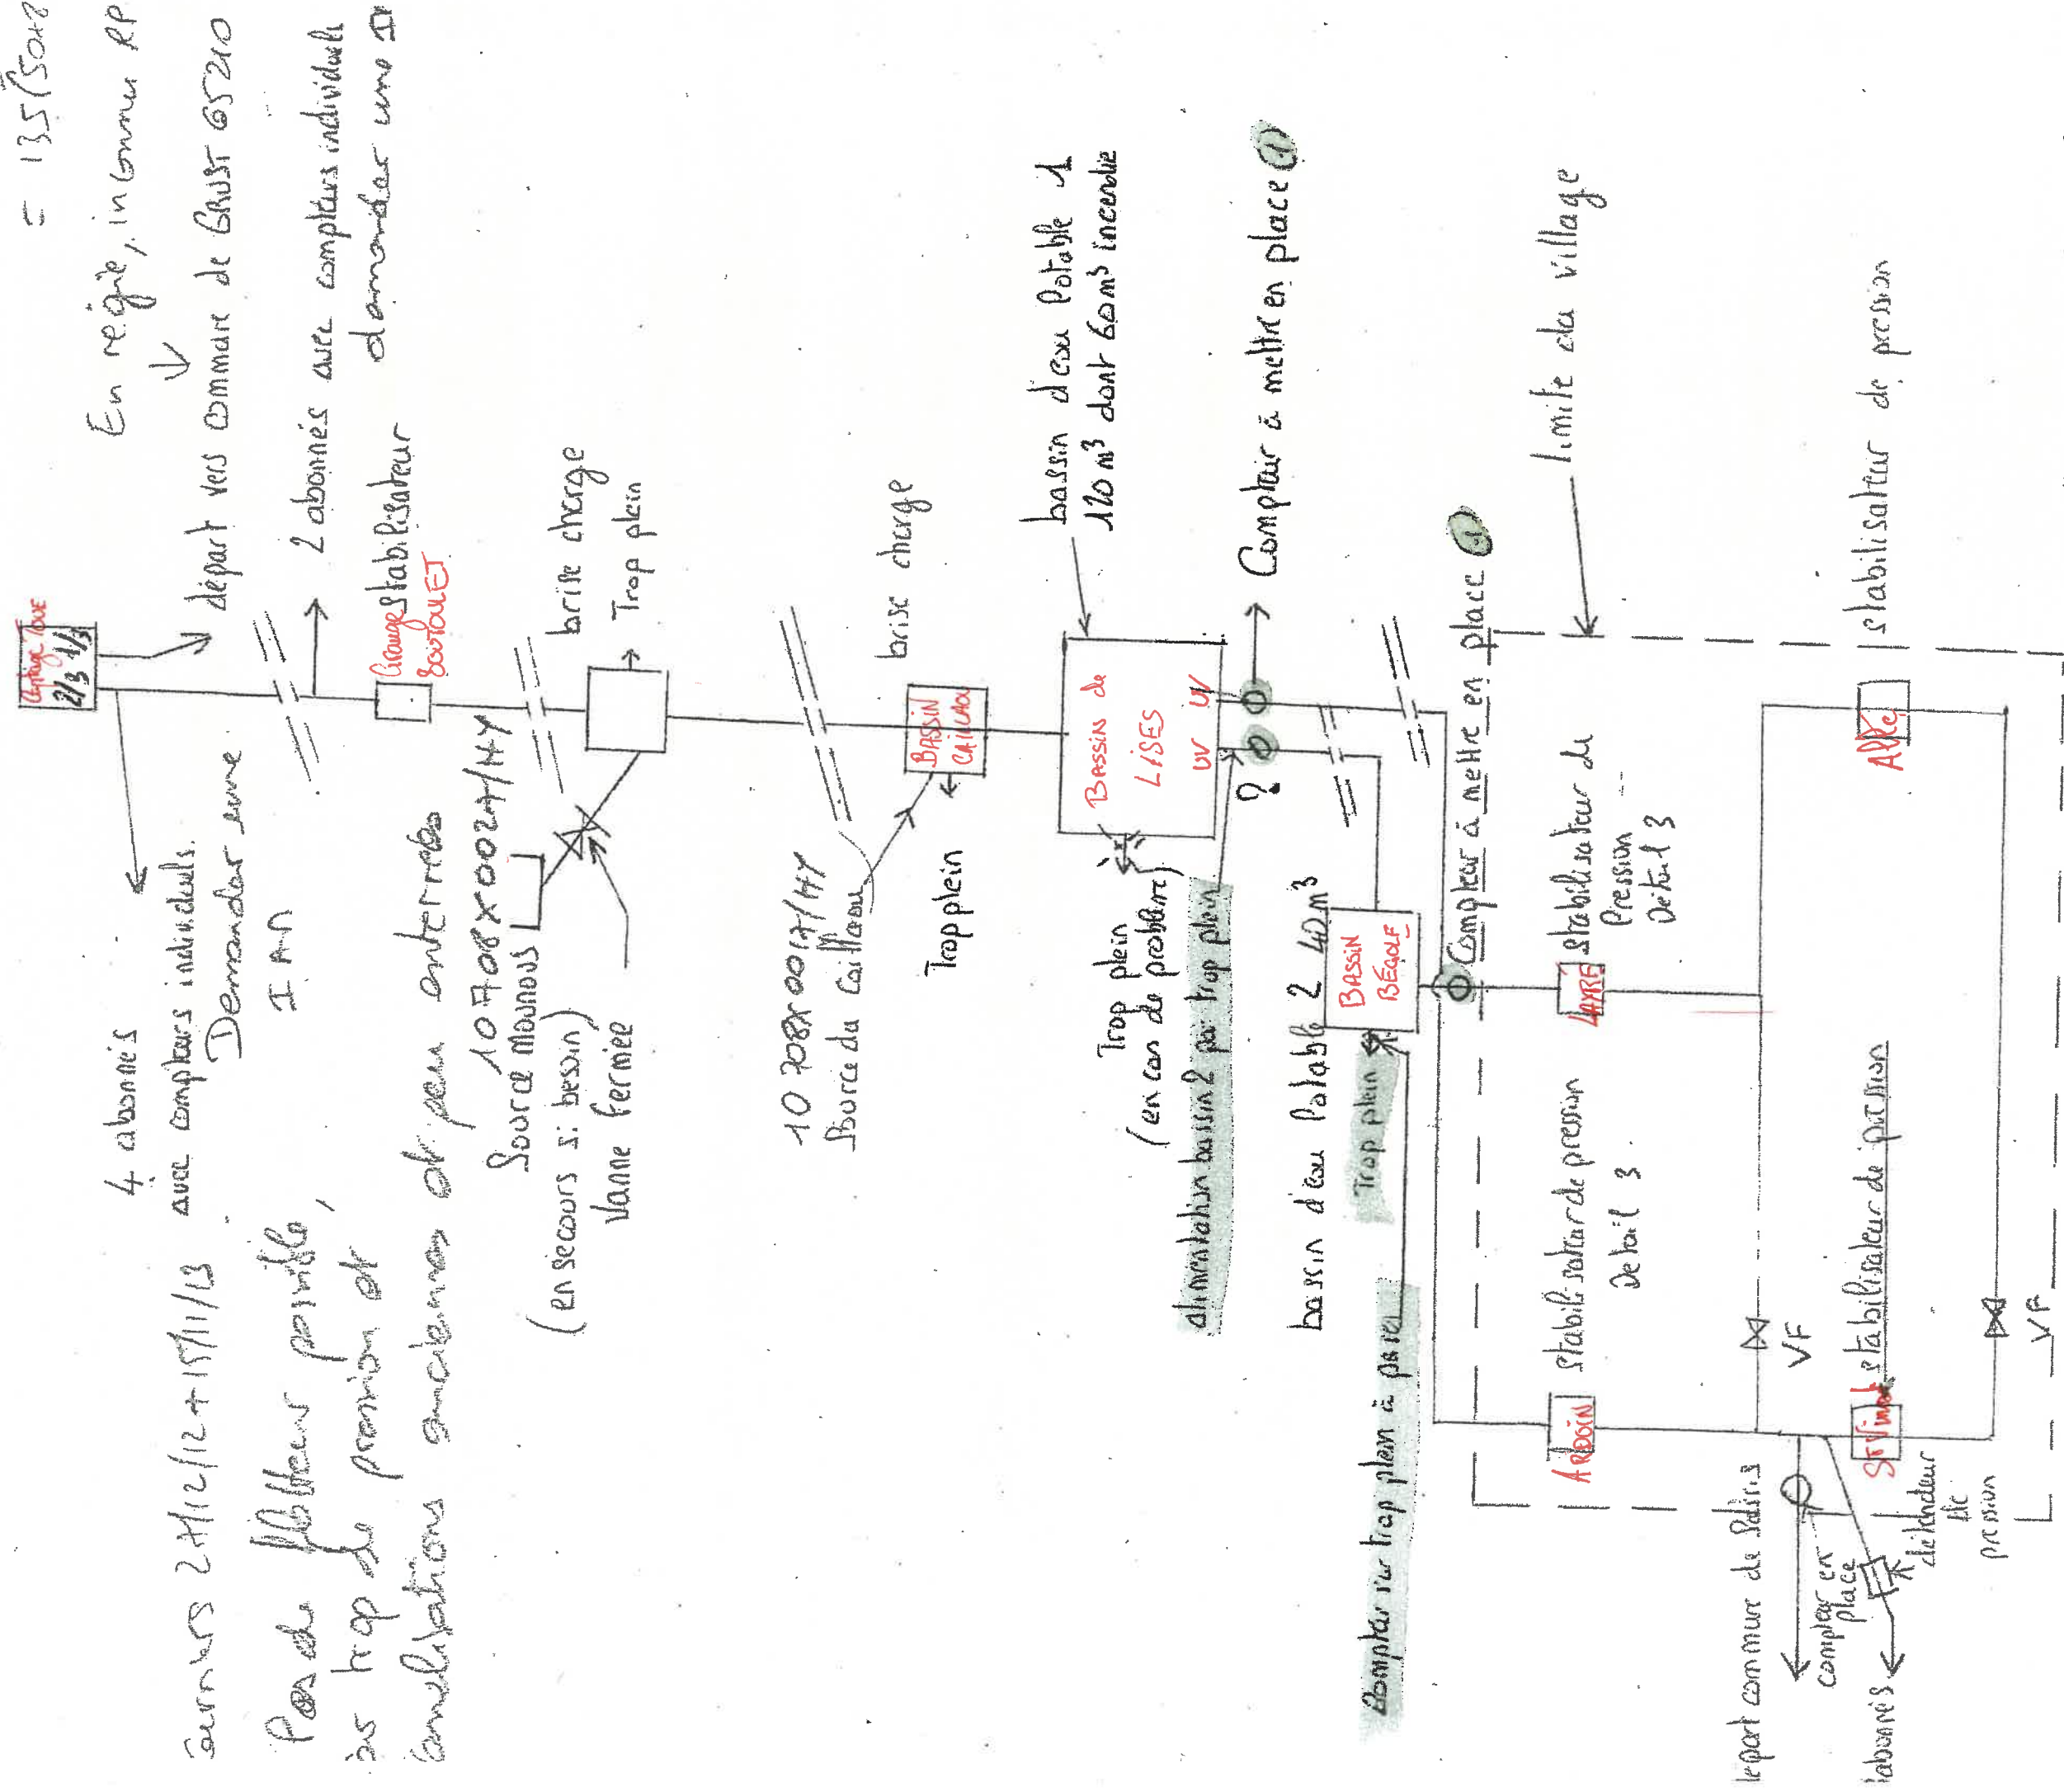

bassin d'eau potable 1
110 m³ dont 60 m³ incendie

Compteur à mettre en place

limite du village

stabilisateur de pression


bassin d'eau potable 2 40 m³

Compteur à mettre en place

stabilisateur de pression Détail 3

stabilisateur de pression

depart commune de Sazos
compteur en place
abonnés
détendeur de pression

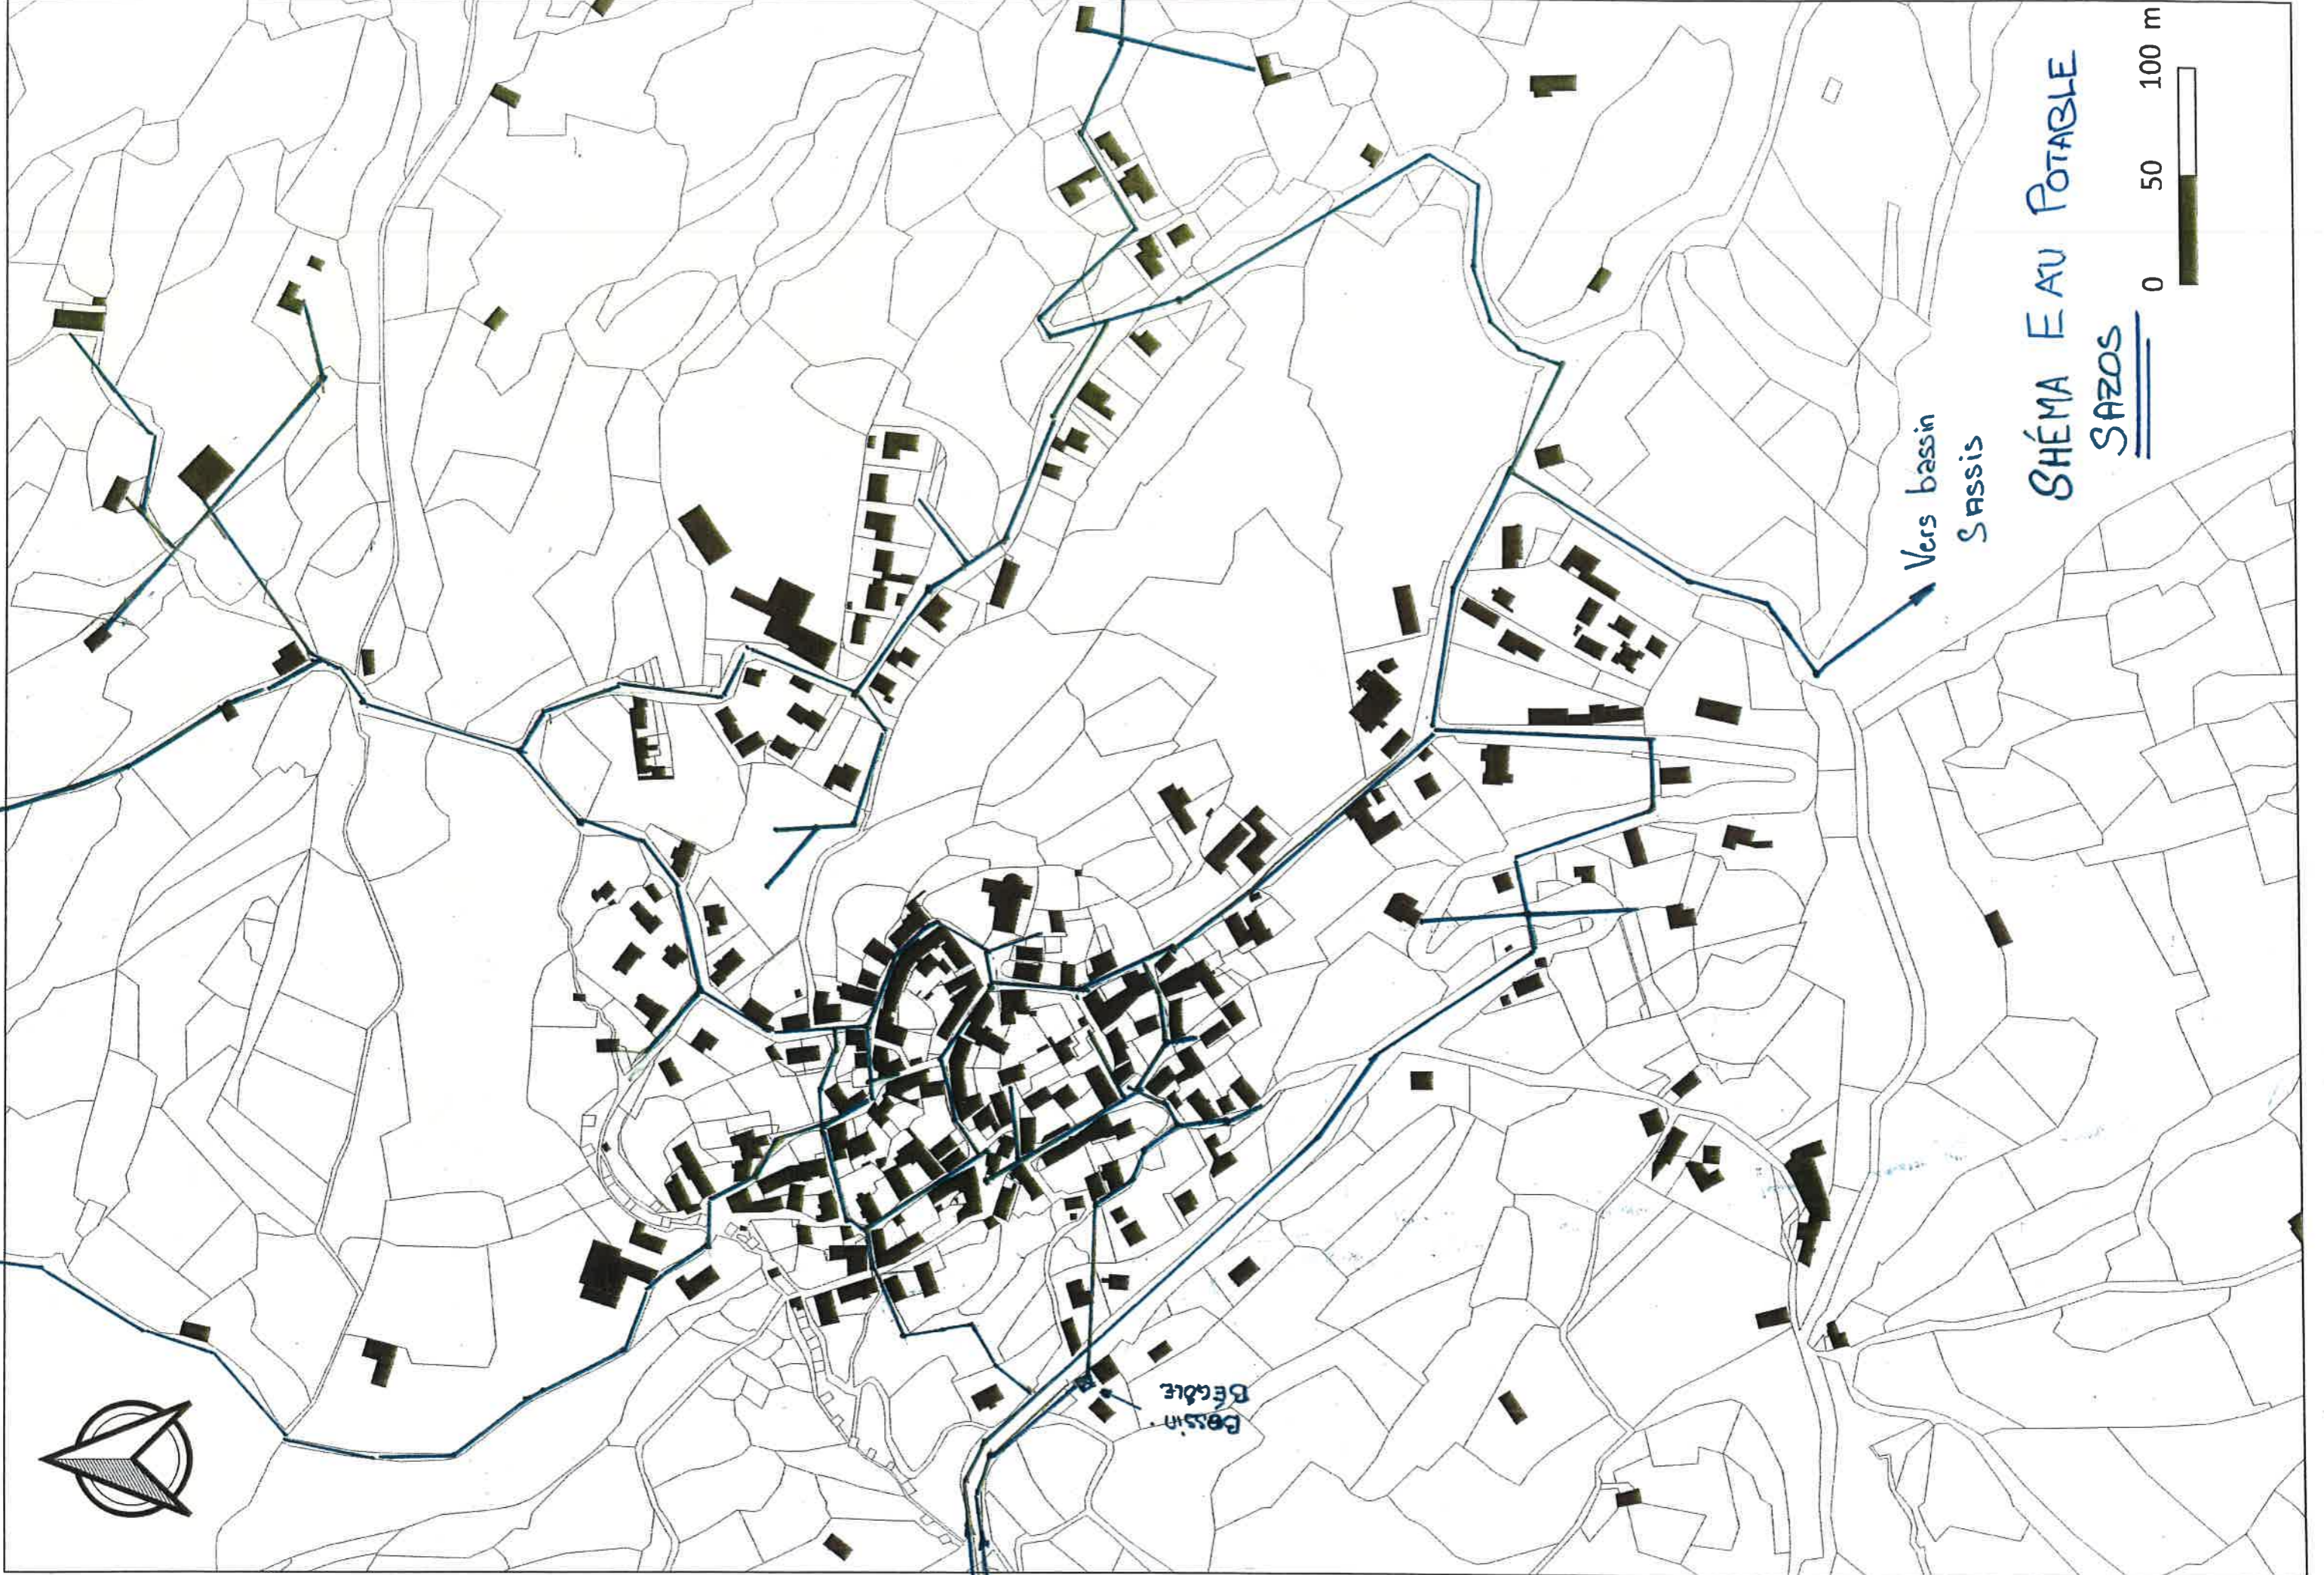

SHÉMA EAU POTABLE

SAZOS



Vers bassin
SASSIS

Bassin
Béale

